

POZNÁMKA

RMO 2.1 - Skrinka na ovládanie motorov sa prerobí aby bolo možné ovládať motor M1 diaľkovo pomocou regulátora prebytkov umiestneného v rozvádzači RMO 02.

Tak tiež je potrebné aby sa dal motor M1 ovládať aj miestne tak, že sa prepne prepínač z polohy diaľkovo do polohy miestne a druhý prepínačom Štart/Stop sa bude ovládať zapínanie a vypínanie motora manuálne.


Pri realizácii pozrieť či je použitá motorová ochrana v rozvádzači RMO 2.1 a ak nie je tak ju doplniť.

Po dohode s investorom je možné prerobiť aj čerpadlo 2.

Prepínač SA1 s prípravou na LOTO systém - zamykanie v polohe 0



RMO 2.1
ČERPADLO 1

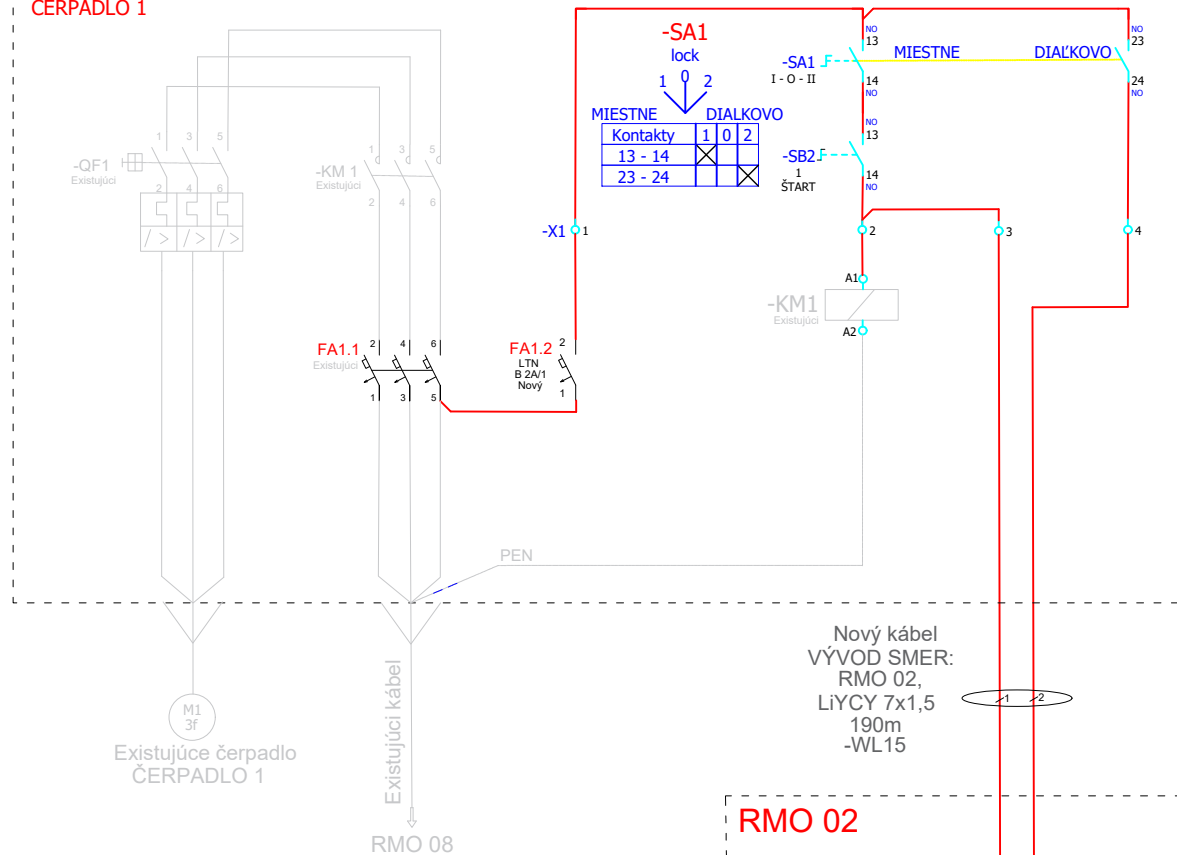

OCHRANNÉ OPATRENIA

- A) požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

