



PRIS (Doplnenie existujúceho rozvádzača)

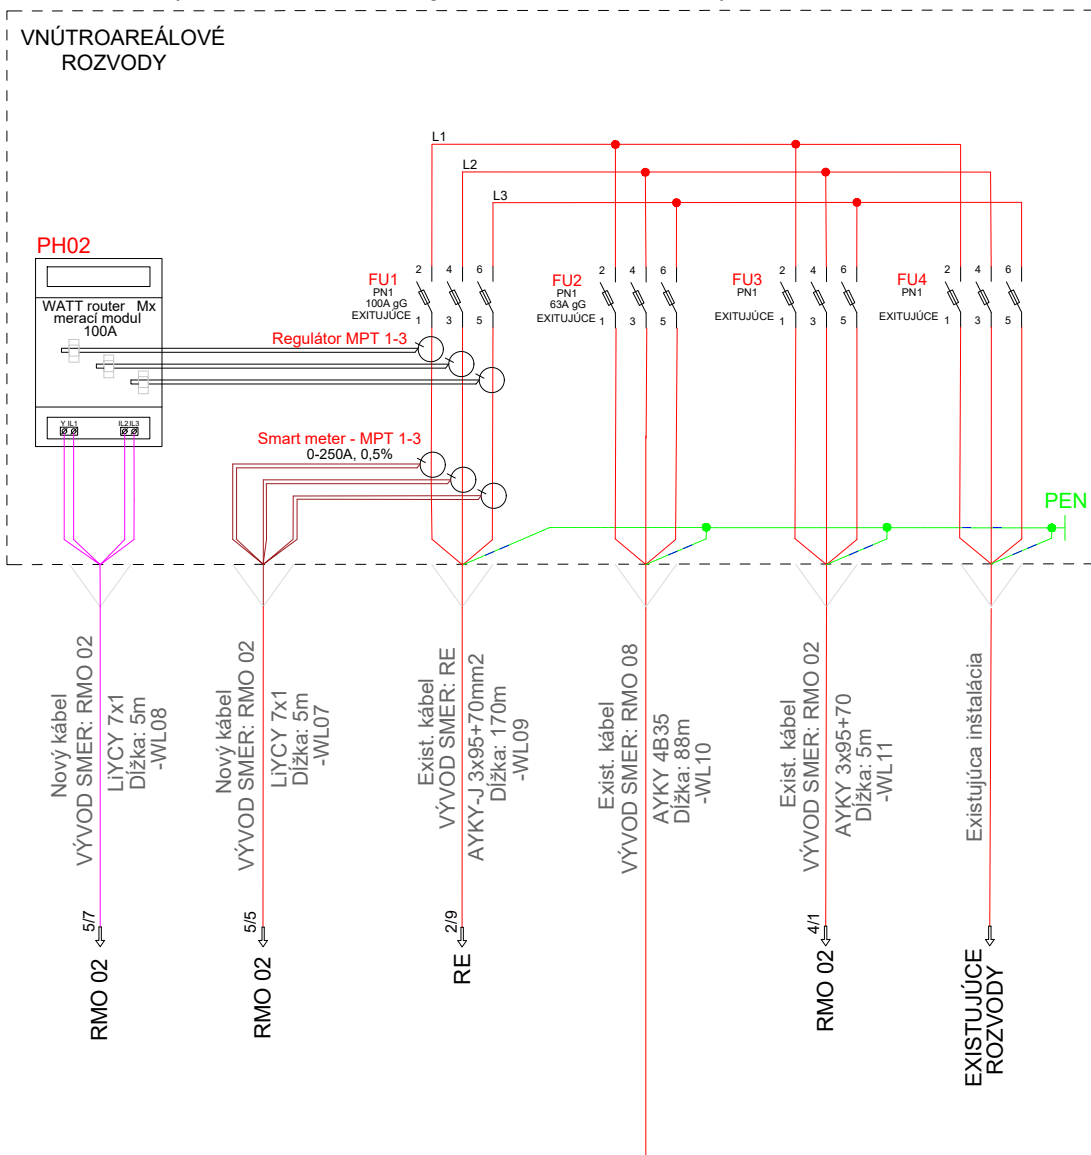

RMO 08 (Doplnenie existujúceho rozvádzača)

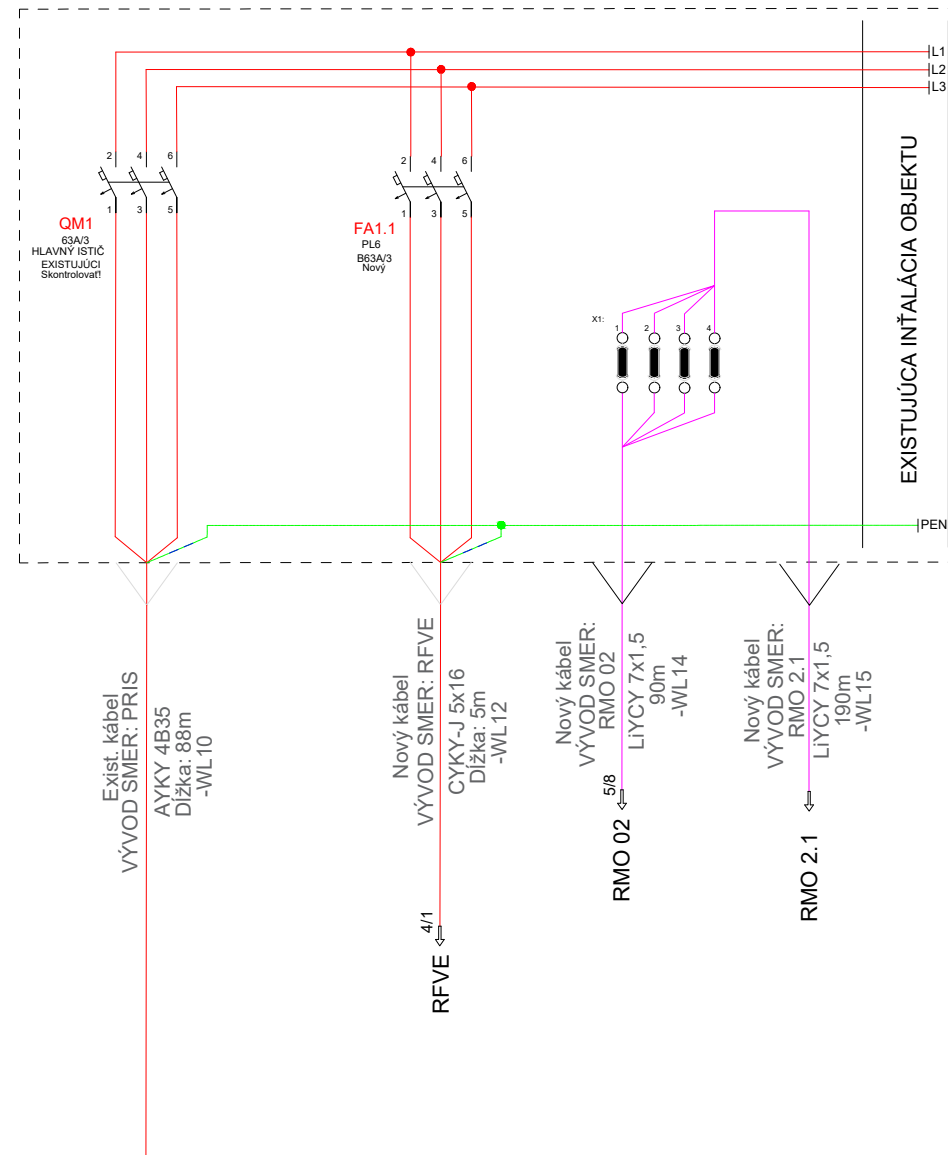

NÁZOV A MIESTO STAVBY
FTVE Malé Zálužie
Malé Zálužie 140, 951 24 Malé Zálužie

ČÍSLO ZAKAZKY
PR-2305-06

STUPEŇ
PR



NÁZOV VÝKRESU

OBVODOVÁ SCHÉMA

ELEKTRICKÁ SIET'
3/N/PE 400/230 V AC, 50 Hz, TN-C

VYPRACOVAL
Matej Kramárek

LIST ČÍSLO

3/6